



检测报告

报告编号: HTHJ/20250923/008-3

项目名称: 中西医结合医院污水处理站检测项目

委托单位: 中西医结合医院

检测类别: 噪声



吉林市环投信息技术咨询有限公司



声 明

- 1、报告未加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”无效。
- 2、报告无“”计量认证专用章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“吉林市环投信息技术咨询有限公司检测专用章”或检测单位公章无效。
- 4、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对来样负责，委托方对其所提供信息真实性负责。
- 8、未经本机构允许，检测结果不得用做商业性宣传。
- 9、若本检测报告与现行法律法规冲突，按现行法律法规执行。

电 话：(0432) 62679777

邮 编：132000

联系地址：吉林市船营区船营经济开发区银沙街 70 号

一、检测基本情况

(采样)日期	2025. 9. 23	检测日期	2025. 9. 23
联系人	褚工	电话	——
采样方式	手工采样	采样人员	杨永春 张薇

二、检测项目、方法及人员

样品类别	检测项目	检测依据	检出限	检测人员
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008	——	杨永春 张薇

三、分析仪器

检测项目	分析仪器	型号	编号	有效性期限
噪声	多功能声级计	AWA5688	10342718	2025/10/30
噪声	声级计校准器	AWA6021A 型	1010786	2025/10/30

四、检测结果

表 4-1 检测结果


测点名称	检测结果 dB (A)	
	昼间	夜间
厂界东侧外 1m	44	36
厂界南侧外 1m	47	36
厂界西侧外 1m	46	36
厂界北侧外 1m	43	38

注：所有检测结果符合工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 中表一中 1 类排放限值。

表 4-2 检测期间气象条件一览表

时间	采样日期	气象条件
昼间	2025. 9. 23	天气：晴 风向：南 风速：3.1 m/s 大气压 (kpa)：98.7 温度 (℃)：16 湿度 (%RH)：54
夜间	2025. 9. 23	天气：晴 风向：南 风速：2.0 m/s 大气压 (kpa)：98.1 温度 (℃)：10 湿度 (%RH)：63

五、噪声检测点位示意图

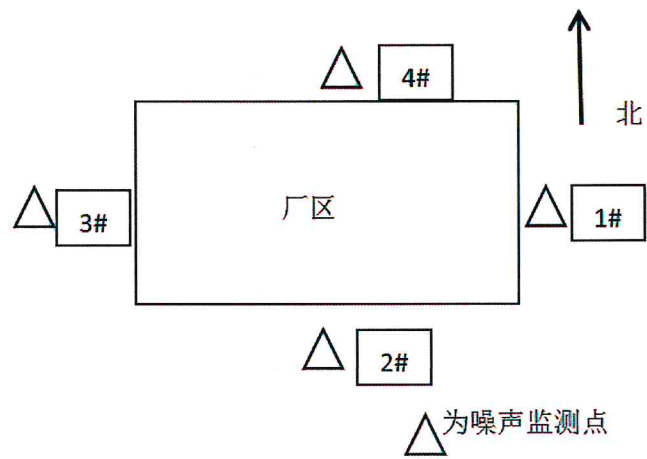

以下空白

编制人:

审核人:

签发日期: 2025年9月24日

